

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 60% при  $+20^{\circ}\text{C}$ , допускается хранение при влажности 80% и температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы – 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

**Изготовитель:** ООО «Электрорешения», 127273, Россия,  
Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:** ТОО «Энергорешения Казахстан»,  
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



## ПАСПОРТ

### Щит этажный 1–8 квартир (1000x950x160) EKF PROxima

Корпуса щитов этажных предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а также защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем. Соответствуют ТУ 3434-002-52681400-2019.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230/400
Номинальный ток, А	125
Кол-во автоматов в распределительном отсеке, шт.	от 18 до 36
Тип покрытия	Порошковое окрашивание
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Способ установки	Встраиваемый
Материал	Сталь
Масса нетто, кг	14
Угол открытия дверей, °	120
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	1000x950x160
Размер ниши (ВxШxГ), мм	минимальный максимальный
	910x870x150 980x930x150 и более

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Вводно-учетный отсек – для установки счетчиков электроэнергии на DIN-рейку и аппарата для отключения магистральной линии. В отсеке установлены изоляторы с пластинами для подключения фазных и нулевых отходящих линий к потребителям. Распределительный отсек – для установки модульных устройств на DIN-рейку. Свободный доступ к токоведущим частям закрыт оперативной панелью. В отсеке установлена шина для подключения проводников РЕ.

Слаботочный отсек – оснащен перфорированными профилями для прокладки и крепления телевизионной, телефонной, домофонной линии, радиосети, охранной и пожарной сигнализации.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
3. Рама монтажная в сборе – 1 шт.
4. DIN-рейки для распределительного отсека: 0-2 кв. – 1 шт., 3-8 кв. – 2 шт.
5. DIN-рейки для вводно-учетного отсека: 0-2 кв. – 1 шт., 3-4 кв. – 2 шт. 5-6 кв. – 3 шт. 7-8 кв. – 4 шт.
6. DIN-рейки для слаботочного отсека: – 2 шт.
7. Болт распорный – 4 шт.
8. Замок металлический IP31 – 3 шт.
9. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.
10. Наклейка «Молния» – 1шт.
11. Изолятор карболитовый: 0-4 кв. – 2 шт., 5-8 кв. – 3 шт.
12. Картон электроизоляционный ЭВ-1,5 – 1 шт.
13. Шинная планка: 0-4 кв. – 4 места крепления, 5-8 кв. – 8 мест крепления.

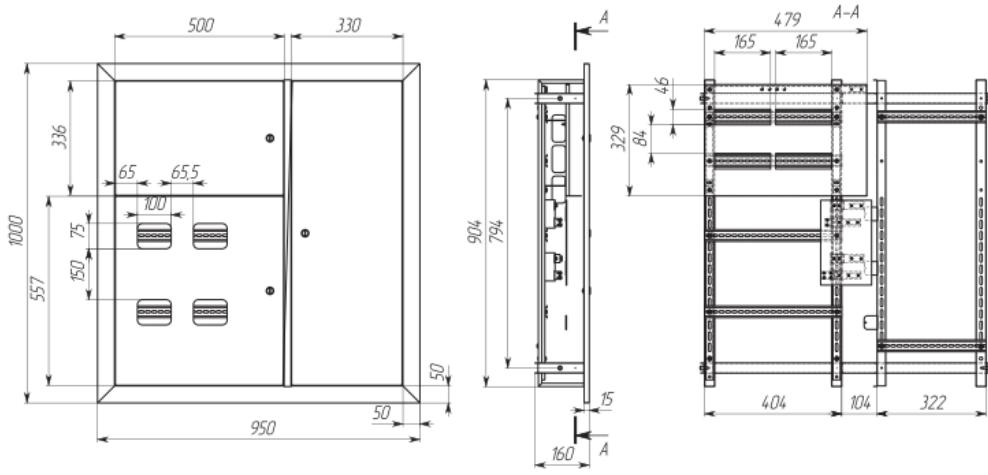


Рис. 1